

# NÁVOD K POUŽITÍ

[www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)

## Cheminair krbové ventilátory

### PRODEJ PRAHA

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4  
tel.: 241 00 10 10-11, fax: 241 00 10 90

### CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav  
tel.: 326 90 90 20, 30, fax: 326 90 90 90

**Obsah**

<b>1. Všeobecné informace</b> .....	<b>3</b>
1.1 Úvod .....	3
1.2 Záruka .....	3
1.3 Občanskoprávní odpovědnost .....	3
1.4 Bezpečnostní předpisy .....	4
<b>2. Popis</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Technické parametry</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Příslušenství</b> .....	<b>5</b>
4.1 Základní příslušenství .....	5
4.2 Volitelné příslušenství .....	5
<b>5. Umístění jednotky</b> .....	<b>5</b>
<b>6. Montáž</b> .....	<b>6</b>
6.1 Přívodní potrubí .....	6
6.2 Rozvodné potrubí .....	6
6.3 Standardní způsoby zapojení .....	7
<b>7. Rozvodné potrubí</b> .....	<b>7</b>
7.1 Připojení potrubí k zařízení a příslušenství .....	7
7.2 Připojení a instalace vývodů ventilátoru .....	7
<b>8. Elektronické zapojení</b> .....	<b>7</b>
<b>9. Spuštění a nastavení</b> .....	<b>8</b>
9.1 Nastavení distribučních elementů .....	8
9.2 Nastavení termostatu (0–90 °C) .....	8
<b>10. Volitelné příslušenství</b> .....	<b>8</b>
10.1 Regulátor otáček REB 1 .....	8
10.2 Filtr CHEMINAIR-filter .....	8
<b>11. Doporučení</b> .....	<b>9</b>
<b>12. Technická pomoc</b> .....	<b>9</b>
<b>13. Ostavení z provozu</b> .....	<b>9</b>
<b>14. Vyřazení z provozu a recyklace</b> .....	<b>9</b>
<b>15. Reklamační formulář</b> .....	<b>10</b>

## 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### 1.1 ÚVOD

Tento návod je určen pro krbové ventilátory CHEMINAIR. Jeho cílem je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

### 1.2 ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

#### Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- nevhodným použitím a projektem
- nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
- při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
- chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
- nesprávnou obsluhou
- neodborným zásahem do přístroje
- demontáží přístroje
- použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
- opotřebením způsobeným běžným používáním
- zásahem třetí osoby
- vlivem živelní pohromy

#### Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- údaje o reklamující firmě
- datum a číslo prodejního dokladu
- přesnou specifikaci závady
- schéma zapojení a údaje o jištění
- při spuštění zařízení naměřené hodnoty
  - napětí
  - proudu
  - teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

#### Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. **Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry.** Při spuštění zařízení je nutno změnit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednaním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

### 1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Ventilátory CHEMINAIR jsou určeny pro využití vzduchu ohřátého krbem. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za vady vzniklé:

- nevhodným používáním
- běžným opotřebením součástek
- nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
- použitím neoriginálních součástí

## 1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES (s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob.
- Technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny.
- Je zakázáno zasahovat do motoru zařízení.
- Motory zařízení musejí být připojeny do jednofázové elektrické sítě střídavého napětí 230 V / 50 Hz.
- Aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být zařízení připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy.
- Zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv pohyblivou částí a/nebo částí pod napětím.
- Zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení.
- Před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení.
- Při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje.
- Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpečném používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

## 2. POPIS

Ventilátory pro využívání ohřátého vzduchu CHEMINAIR umožňují, aby horký vzduch produkovaný krbem byl zpětně využit pro vytápění dalších místností v domě pomocí izolovaného rozvodného systému. Systém funguje tak, že rozvádí teplý vzduch a plní jím rozvodnou soustavu, která jej dopraví do distribučních elementů instalovaných v místnostech, které mají být vytápěny.

Ventilátory CHEMINAIR mohou pracovat při teplotách vzduchu do 180 °C. Ostatní instalace vyžadují venkovní termostat. CHEMINAIR má integrovanou termostatickou sondu, která jej automaticky spíná. Motory mohou být regulovány napětím. CHEMINAIR lze instalovat v následujících prostorách.

- podkroví
- garáž
- suterén
- odvětrávané toalety atd.




obr. 1 - CHEMINAIR

## 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Typy:

- CHEMINAIR 400 (pro 3 až 5 místností)
- CHEMINAIR 600 (pro 5 až 8 místností)

Typ	maximální průtok [m <sup>3</sup> /h]	výkon [W]	max. proud [A]	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	hmotnost [kg]
CHEMINAIR 400	400	65	0,29	1100	6,0
CHEMINAIR 600	600	100	0,45	1050	7,7

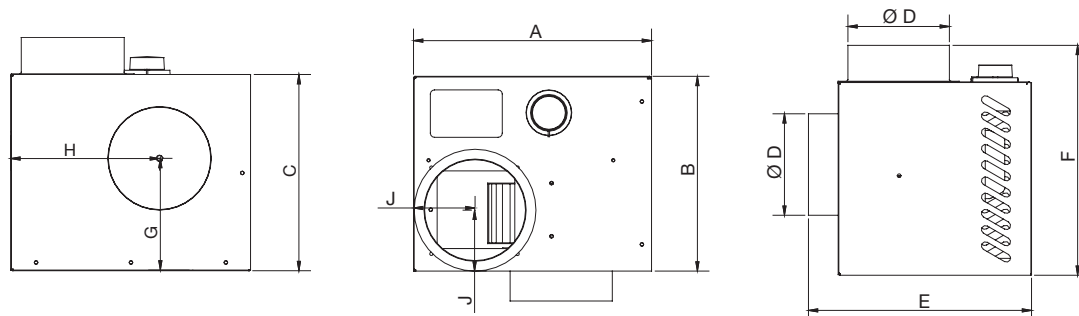

obr. 2 - rozměry

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
CHEMINAIR 400	292	238	238	125	275	283	136	180	75
CHEMINAIR 600	343	278	258	160	315	298	154	214	92

Správná volba modelu závisí na výkonu krbu, se kterým bude zařízení pracovat. Bez ohledu na výkon jednotky CHEMINAIR, která je instalována, nedokáže zařízení přenést více tepla, než generuje krb. Dalším velice důležitým faktorem, který ovlivňuje účinnost produktu, je kvalita rozvodů.

## 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ


### 4.1 ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Sací potrubí:** Délka 3 m, polotuhé ohnivzdorné hliníkové potrubí M0. Průměr sacího potrubí závisí na modelu, 125 mm nebo 160 mm (například SEMIFLEX PROFI + TERMOSLEEVE).
- **Výtlačné potrubí:** Délka závisí na rozvodné síti. Izolované mikro-perforované hliníkové flexibilní potrubí (například SONOFLEX M0/M1).
- **Přívodní distribuční elementy:** V každé místnosti, která má být vytápěna, je nutné umístit odpovídající distribuční elementy.
- **Armatury a spojovací materiál:**
  - T - kusy (například OBJ DN90, DN125, DN160)
  - Y - kusy (například KKS DN90, DN125, DN160)
  - X - kusy (například OBD DN90, DN125, DN160)
  - redukce (například PRO 160/125)
  - spojky (například SN/SV 125 nebo SN/SV 160)
  - utahovací spony (například OSJ 215)
  - hliníková lepicí páska (například VITOLEN)


### 4.2 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Elektronický regulátor otáček (například REB 1N nebo REB 1 NE).
- Filtrační kazeta: Odstraňuje prach z proudu vzduchu, kovový filtr je kompatibilní s filtrem pro myčky.


## 5. UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY

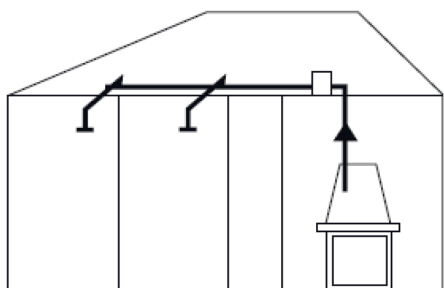

obr. 3 - instalace v podkroví (přízemní dům)

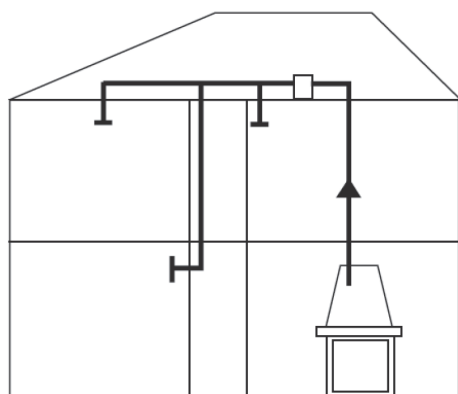

obr. 4 - instalace v podkroví (dvoupatrový dům)

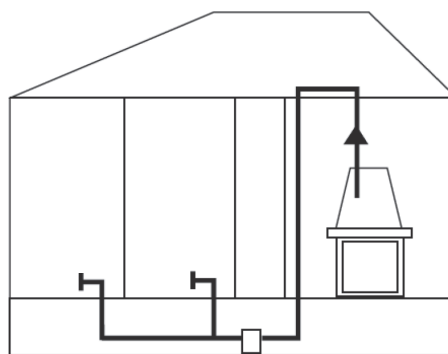

obr. 5 - instalace v přízemí domu (suterénu)




Upozornění!  
Nikdy neinstalujte jednotku v místě odtahu krbu.

**6. MONTÁŽ**

- ventilátor umístěte co nejbližší (1,5–2 m) jak je to jen možné k otevřenému průchodu sacího potrubí
- ventilátor by měl být v ideálním případě umístěn v poloze, která udržuje rozvodnou soustavu co nejjednodušší (tak, aby bylo množství kolen a ohybů omezeno na minimum)
- ventilátor při instalaci umístěte na rovný povrch, pokud není k dispozici rovný povrch, upravte povrch před instalací
- ventilátor umístěte na podklad ze skelné vaty (absorbování vibrací) s ohnivzdornou látkou na rozmezí (např. sádkarton cca. rozměry 50 x 50 cm)



Upozornění!  
Nikdy přístroj nezakrývejte.

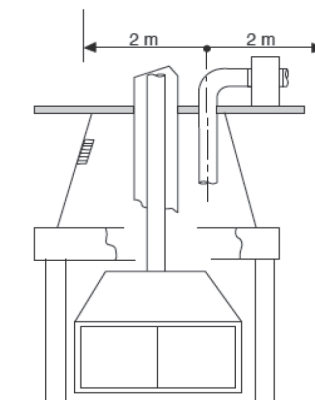


obr. 6 - montáž zařízení

**6.1 PŘÍVODNÍ POTRUBÍ**

Toto potrubí by mělo být z polotuhého hliníku a třída reakce na oheň M0. Průměr pro variantu CHEMINAIR 400 je 125 mm (doporučené potrubí SEMIFLEX PROFÍ 125) a pro variantu CHEMINAIR 600 160 mm (doporučené potrubí SEMIFLEX PROFÍ 160).

- ve stropě vyvrtejte průměr o něco větší, než je průměr potrubí a ujistěte se, že tento otvor je co nejdále od kouřovodu
- sací potrubí by nemělo být instalováno v komínové vložce obsahující kouřové spaliny
- nepřipojujte sací potrubí k horkovzdušným otvorům, které některé typy krbů obsahují
- umístěte ústí sacího potrubí 10 až 20 cm pod úroveň dekompresní mřížky v komíně (obr. 7)
- udržujte potrubí napnuté a uřízněte jej na rozměry nezbytné pro připojení ventilátoru, po připojení potrubí k sací hubici spoj zajistěte pomocí svorky
- část potrubí nacházející se nad krbem musí být izolována (například skelnou vatou)
- v místě, kde potrubí prochází dřevěnou podlahou či stropem, utěsňte otvor odpovídající skelnou vatou

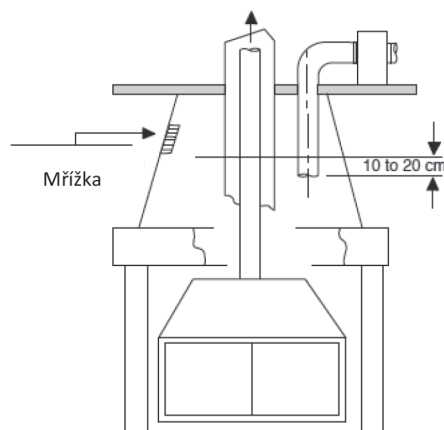

obr. 7 - montáž přívodního potrubí



Upozornění!  
Nepřipojujte potrubí k průchodům u krbu nebo k vložce, ale nechte jej volně viset.


**6.2 ROZVODNÉ POTRUBÍ**

Toto potrubí by mělo být z mikro perforovaného izolovaného flexibilního potrubí SONOFLEX MO/MI a ohnivzdorné do M0/M1. Průměr pro variantu CHEMINAIR 400 je 125 mm (doporučené potrubí SONOFLEX MO 125) a pro variantu CHEMINAIR 600 160 mm (doporučené potrubí SONOFLEX 160). Obecná doporučení jsou následující:


- spoje je doporučeno provádět pomocí Y tvarovek a vyvarovat se použití křížů a T – kusů
- potrubí by mělo být položeno rovně a mělo by být napnuté
- vyhněte se ohybům potrubí (při velkém množství ohybů může dojít ke snížení účinnosti)
- je doporučeno instalovat rozvodnou soustavu pod podkrovní izolaci (pokud je jí dům vybaven)

## 6.3 STANDARDNÍ ZPŮSOBY ZAPOJENÍ

### ■ CHEMINAIR 400

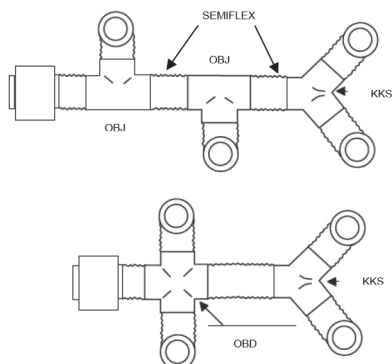


### ■ CHEMINAIR 600

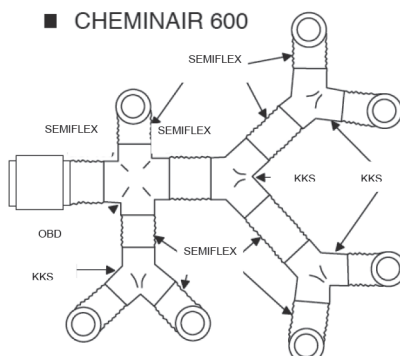

## 7. ROZVODNÉ POTRUBÍ

### 7.1 PŘIPOJENÍ POTRUBÍ K ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


- odhrňte cca 5 cm skelné vaty
- po upevnění potrubí k přístroji zajistěte spoj svorkou
- vraťte skelnou vatu zpět do původní pozice
- pro zajištění dokonalého utěsnění použijte hliníkovou lepicí pásku kolem vnějšího potrubí

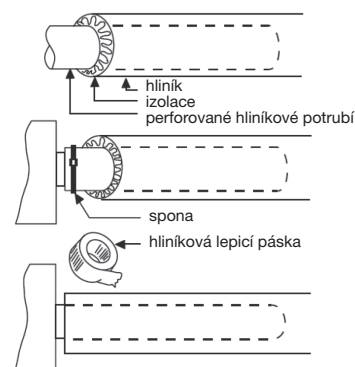

obr. 8 - připojení potrubí.

### 7.2 PŘIPOJENÍ A INSTALACE VÝVODŮ VENTILÁTORU

- vývody z potrubí by se měly nacházet v ideálním případě naproti dveřím vedoucím do prostoru, který má být vytápěn
- větrací otvory by měly být za normálních okolností instalovány ve stropě nebo stěně, pomocí speciální mřížky lze vývody instalovat do podlahy nebo soklu
- ve stropě vyvrtejte otvor odpovídající instalovanému typu jednotky, otvor by měl být vždy o něco větší než je průměr protikusu (CHEMINAIR 400 > 120 mm, CHEMINAIR 600 > 160 mm) (obr. 9a)
- protáhněte potrubí otvorem a následně zajistěte montážním kroužkem (obr. 9b)
- zatlačte montážní kroužek do správné polohy a připevněte ho ke stropu (obr. 9c)
- připevněte odnímatelnou mřížku, například PER 125 nebo PER 160 (obr. 9d)

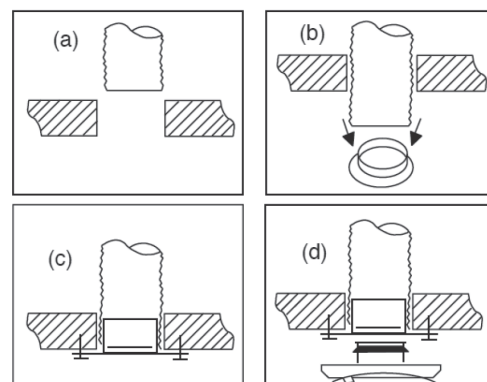


obr. 9 - instalace vývodů

## 8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Napájecí obvod musí obsahovat ochranu proti přepětí v souladu se směrnicemi platnými ve Vaší zemi.

- kabel zbavte izolace (max. 4 mm od konce kabelu, obr. 10)
- správně připojte kabely podle barvy a popisku ve svorkovnici ventilátoru

Pro účely údržby a servisu je dle platných norem nutné v hlavním rozvodném panelu domu umístit dvoupolohový jistič (pojistky nebo diferenciální jistič).



obr. 10 - úprava kabelu

**9. SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ****9.1 NASTAVENÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ**

- při spuštění zařízení otevřete odpovídající distribuční element na 50 %
- pro snížení nebo zvýšení teploty ve větrané místnosti upravte úhel sklonu mřížky u příslušného distribučního elementu
- nikdy neuzavírejte distribuční element na 100 %

**9.2 NASTAVENÍ TERMOSTATU (0–90 °C)**


- tovární nastavení teploty, při které dojde k sepnutí, je 45 °C
- ventilátor se spustí, jakmile naměřená teplota překročí 45 °C
- při nižší navolené teplotě (například 30 °C) dojde k předčasnému sepnutí
- při vyšší navolené teplotě (například 60 °C) dojde k opožděnému sepnutí
- když oheň dohoří a teplota procházejícího vzduchu poklesne pod nastavení termostatu, ventilátor se vypne

**10. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****10.1 REGULÁTOR OTÁČEK REB 1****Doporučení**

- regulátor otáček REB 1 N nebo REB 1 NE vám umožňuje nastavit průtok vzduchu ve ventilátoru a na distribučních elementech, čímž lze regulovat teplotu ve vytápěné místnosti
- regulátor je vybaven spínačem ON/OFF
- jednotku nelze vypínat v době, kdy je hoření ohně ještě velice intenzivní, je doporučeno vyčkat až do chvíle, kdy se intenzita hoření sníží

**Zapojení**

- hodnota napětí zdroje, ke kterému je připojen regulátor otáček, by měla být 230 V

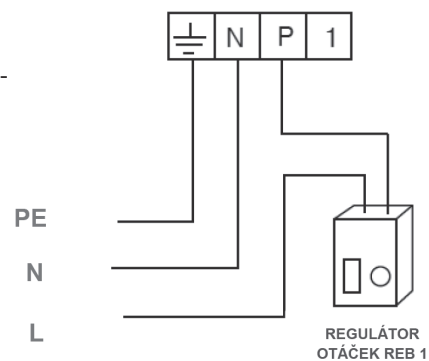


obr. 11 - schéma zapojení regulátoru otáček

**10.2 FILTR CHEMINAIR-FILTER****Doporučení**

- filtrační kazeta odstraňuje prach obsažený ve vzduchu. (obr. 12)
- jedná se o tepelně odolný nerezový filtr, který může být snadno demontován a omyt v myčce

**Montáž**

- filtrační kazeta může být dle potřeby umístěna před nebo za ventilátorem CHEMINAIR
- připojte filtrační kazetu k izolovanému potrubí o délce kolem 20 cm
- filtrační kazeta bude zpomalovat přenos tepla, proto by měl být termostat nastaven zhruba na 30 °C (aby bylo docíleno stejné účinnosti jako v případě bez filtrace)

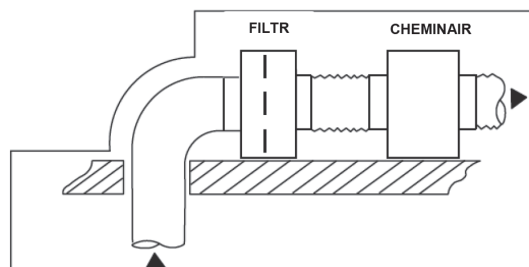

obr. 12 - zabudování filtru

Filtry vyměňte alespoň dvakrát v průběhu topné sezóny.

**11. DOPORUČENÍ**



I přes to, že je CHEMINAIR poměrně jednoduchý a nenáročný přístroj, je doporučeno držet se následujících pokynů. Dodržování pokynů je nutné proto, že i přes svojí jednoduchost přístroj pracuje při vysokých teplotách (až 180 °C) a proto mohou vznikat bezpečnostní rizika.

- neblokuje dekompresní mřížky v krbu
- nezakrývejte skříň ventilátoru
- používejte pouze kovové příslušenství
- používejte pouze tepelně odolnou lepicí pásku (viz. teplotní údaje na obalu)
- nevypínejte jednotku nebo neúměrně nesnižujte její výkon, pokud je intenzita hoření v krbu vysoká
- krbové dveře vždy otevírejte pomalu, zabráníte tím zpětnému tahu kouře
- pravidelně kontrolujte čistotu zařízení
- pravidelně čistěte filtr a distribuční prvky

## 12. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť technické pomoci S&P zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoliv porucha, kontaktujte kteroukoliv pobočku technické pomoci. Jakákoliv manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu S&P způsobí, že nebude moci být uplatněna záruka.

V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz).

## 13. ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí.

Společnosti S&P si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

## 14. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz).

**15. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ**

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. nebo jiná osoba určená společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměna výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

**A) Povinné údaje k reklamaci:**

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci:	
Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře):	
Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba):	
Telefon:	E-mail:
Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo):	
Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):	Číslo dodacího listu:
Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:	

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace dokladující nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu:

Faktura / doklad o zaplacení:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Dodací list:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>

**Důležité upozornění:** Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

**Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob):**    **externí doprava**                      **osobně na pobočce**

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek a že jsem se seznámil s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

V (místo):	Dne (datum):
------------	--------------

<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Podpis:</b>
--------------------------	----------------

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 178087. Centrální sklad Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n.L. St. Boleslav  
IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, č.ú.: 107409-041/0100, [elektrodesign@elektrodesign.cz](mailto:elektrodesign@elektrodesign.cz)  
Servisní oddělení: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřídil: 602 679 469, [servis@elektrodesign.cz](mailto:servis@elektrodesign.cz)

**B) Doplnkové informace: Vyplňte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na místě instalace**

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu na místě rozhoduje pověřený pracovník firmy ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

**Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě:**  
 (bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná):		
Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):		
Místo kontroly (přesná adresa):		
Parkování v místě?:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Kde nejlépe zaparkovat?:		
(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.)		
Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd...):		
Zprovoznění provedl ELEKTRODESIGN?:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:		

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:

Schéma zapojení:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Výchozí revizní zpráva:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Technická zpráva pro VZT zařízení:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Kompletní protokol o zaregulování:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se neuskuteční. **V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. neodpovídá, či se na ně nevztahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah dle platného Sazebníku servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu provedených prací.**

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek a že jsem se seznámil s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

V (místo):	Dne (datum):
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Podpis:</b>

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 178087. Centrální sklad Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav  
 IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, č.ú.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz  
 Servisní oddělení: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, [servis@elektrodesign.cz](mailto:servis@elektrodesign.cz)